

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号	1
------	---


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市役所
設置場所の詳細	庁舎敷地南東入口(車庫棟南)
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	約150cm×約105cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-8121

設 置 条 件		区 分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	C
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所で対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式			
⑦ 2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択		1-A
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	A 有 B 無		A
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある 有の場合、何台あるか		有の場合、何台あるか	3 台

### 特 記 事 項

既設の交代。令和6年度販売実績 本数:2,613本、売上金額:330,994円  
電源コンセント有

### 自 動 販 売 機 設 置 図

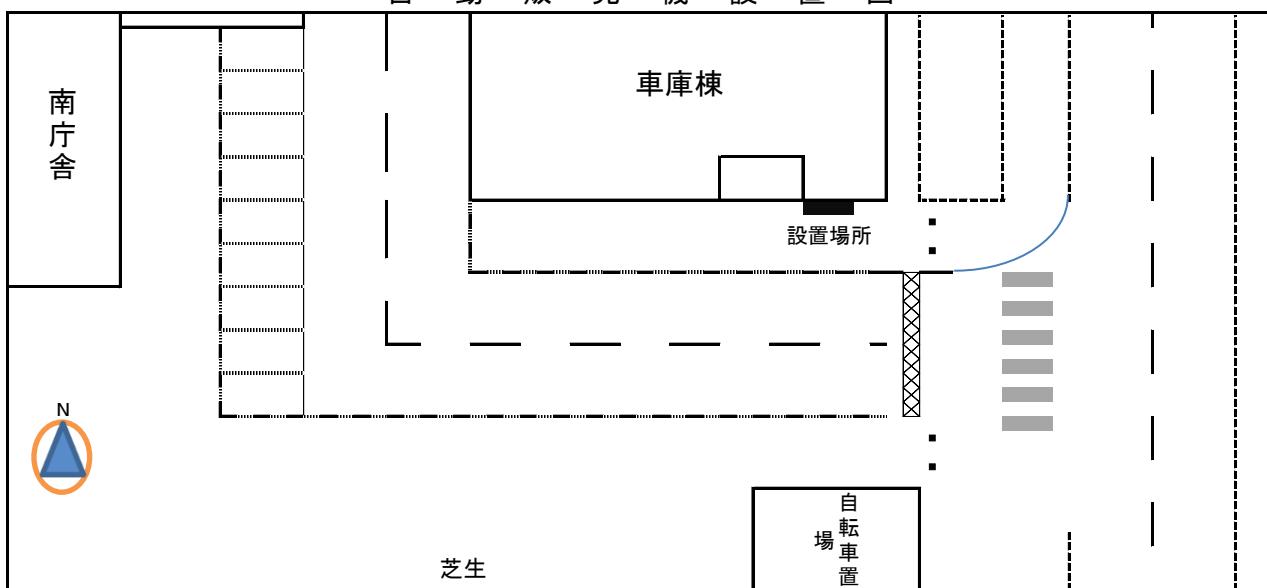

# 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 2

## 当該物件の情報及び問合せ先


設置施設	関市役所
設置場所の詳細	北庁舎4階リフレッシュルーム
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	約145cm×約95cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-8121

設 置 条 件	区 分	該当欄
① 設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③ 電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
⑦ 2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式 3 カップ麺 4 袋入りパン		
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	A 3 台

## 特 記 事 項

新規の設置。令和6年度年間販売実績 杯数:2,941杯、売上金額:295,110円  
電源コンセント有

## 自 動 販 売 機 設 置 図

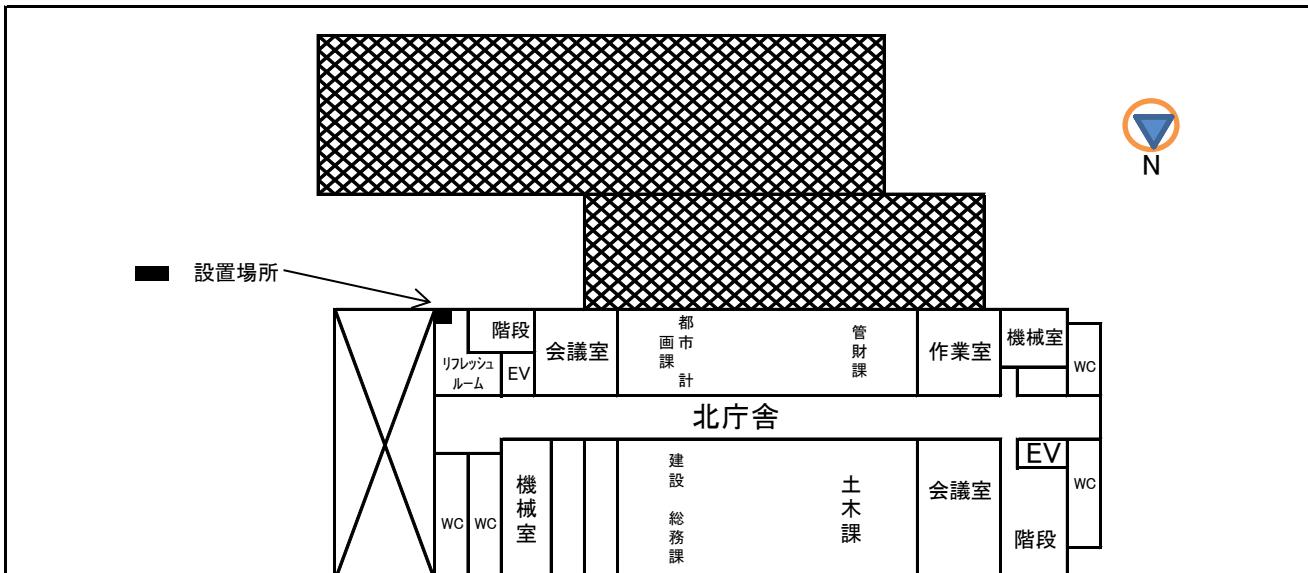

## 物 件 個 別 明 細 書


公募番号	3
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市役所
設置場所の詳細	北庁舎3階リフレッシュルーム
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	約130cm×約100cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-8121

設 置 条 件		区 分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所で対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
販売品目・種別			
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式			
⑦ 2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式 3 カップ麺 4 袋入りパン	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択		1-A
	A 必要 B 不要		
	有の場合、何台あるか		3 台
	A 有 B 無		A
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある			

特 記 事 項
新規の設置。令和5年度年間販売実績 本数:1998本、売上金額:271,960円
電源コンセント有

## 自 動 販 売 機 設 置 図

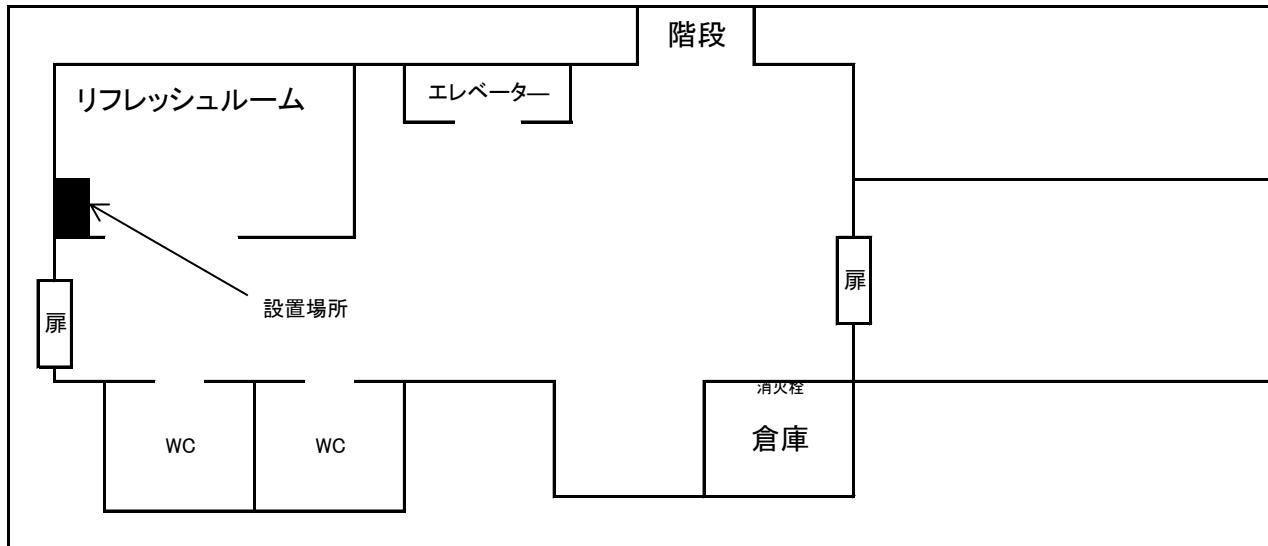

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 4


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市役所
設置場所の詳細	南庁舎3階ラウンジ
施設の所在地	関市若草通3丁目1番地
施設の職員数	約450人
1日の来庁者数	約700人
設置台数・スペース	1台 160cm×110cm
施設所管部署	管財課
担当者	田中 陸空
問合せ先	0575-23-9068

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	A
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	A
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-C
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

新規の設置。令和5年度年間販売実績 年間杯数:3,159杯、売上金額:327,150円

### 自 動 販 売 機 設 置 図

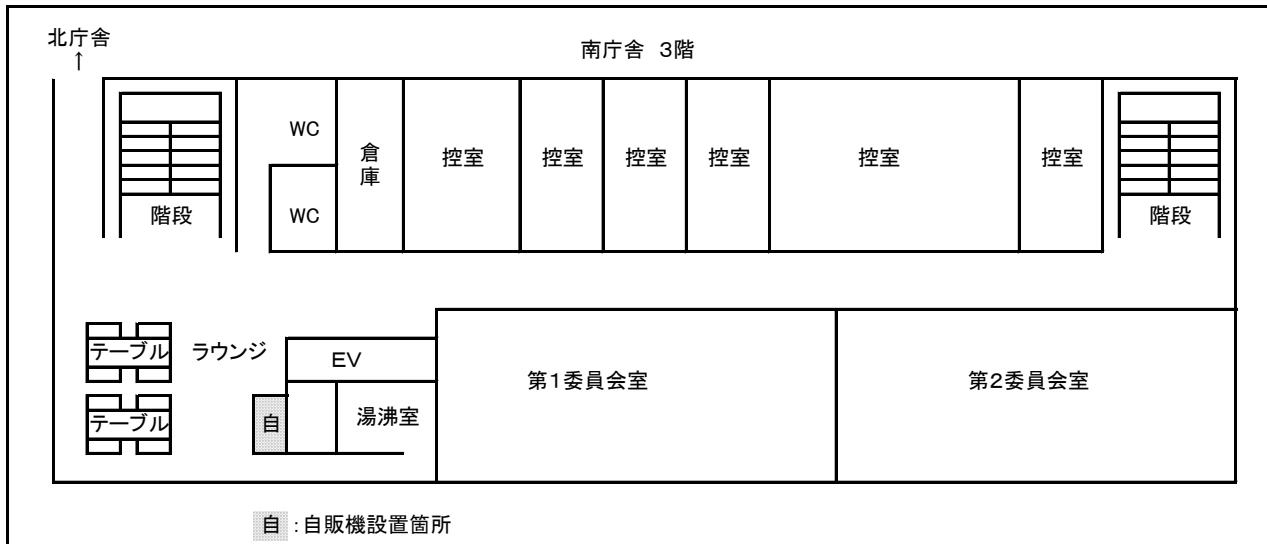

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号	5
------	---

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	中池公園
設置場所の詳細	中池体育館玄関
施設の所在地	関市塔ノ洞3885番地1
施設の職員数	0
1日の来庁者数	15,731人/年間(R6年度)
設置台数・スペース	1台1,200mm×1,700mm
施設所管部署	中池公園事務所
担当者	高井 春道
問合せ先	0575-24-0214


設 置 条 件		区 分	該当欄	
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B	
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所で対象とします。	—	
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B	
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B	
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B	
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B	
販売品目・種別				
1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等				
A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)				
B 紙パック式(密封容器)				
C 紙コップ式				
⑦ 2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択		1-A	
	A ビン、缶、ペットボトル(密封容器)			
	B 紙パック式(密封容器)			
	C 紙コップ式			
3 カップ麺				
4 袋入りパン				
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある		A 有 B 無	A	
		有の場合、何台あるか	10 台	

### 特 記 事 項

新規の設置。令和5年度年間販売実績 本数1,133本、売上金額157,190円※過去体育館屋内設置時。

電源が玄関内側にあるため、電気供給には玄関扉サッシに穴あけ加工が必要

### 自 動 販 売 機 設 置 図

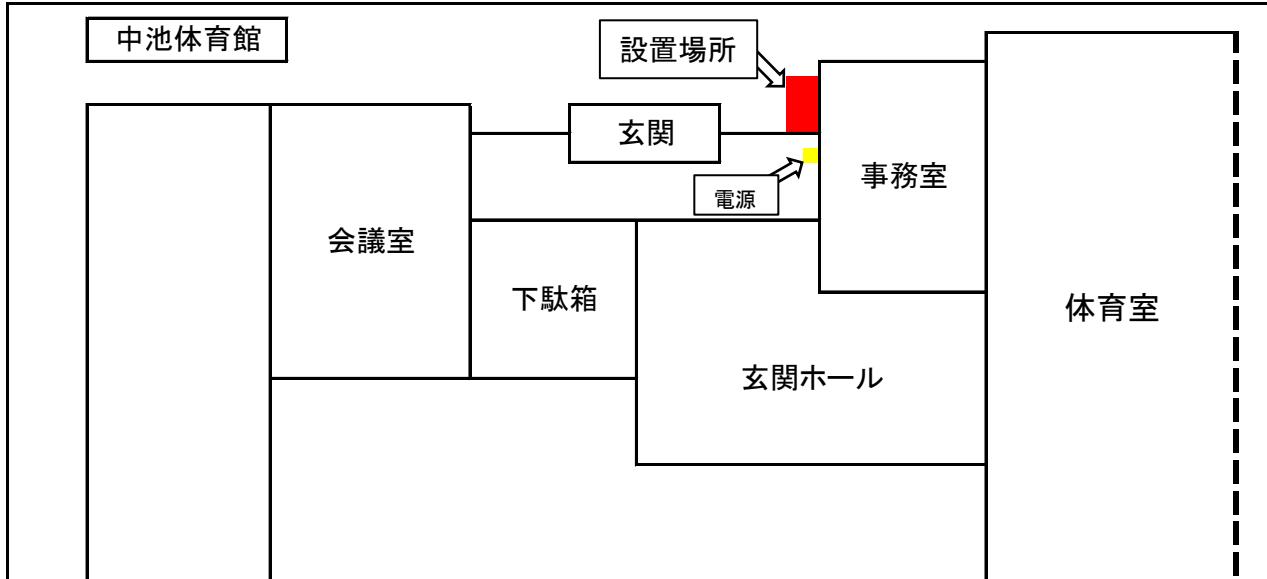

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 6


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	中池公園
設置場所の詳細	中池東グラウンド駐車場トイレ横
施設の所在地	関市塔ノ洞3885番地1
施設の職員数	0
1日の来庁者数	7,725人/年間(R6年度)
設置台数・スペース	2台 1,800mm×1,020mm
施設所管部署	中池公園事務所
担当者	高井 春道
問合せ先	0575-24-0214

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	C
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	A 10 台

### 特 記 事 項

既設の交代。令和6年度年間販売実績 本数1,746本、 売上金額238,540円 ※2台合計

### 自 動 販 売 機 設 置 図

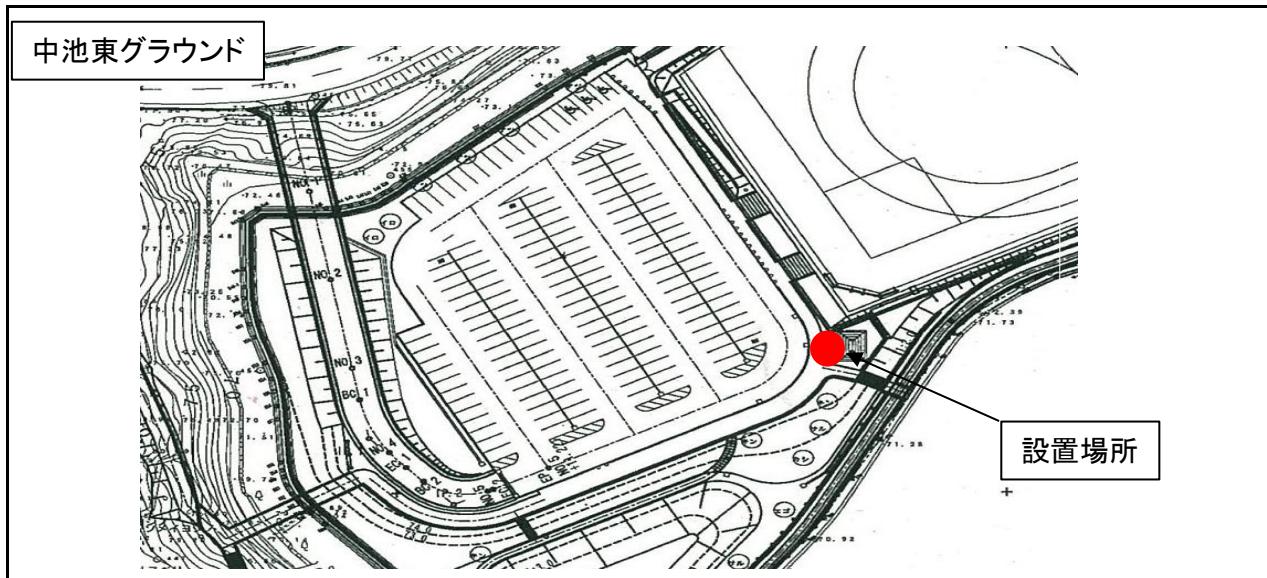

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 7


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市保健センター
設置場所の詳細	1階フロア
施設の所在地	関市日ノ出1丁目3番地3
施設の職員数	28人
1日の来庁者数	30人
設置台数・スペース	1台・120cm×75cm
施設所管部署	市民健康課
担当者	西部 靖
問合せ先	0575-24-0111

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A または 1-B
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

新規の設置。100V電源(コンセント)有り

### 自 動 販 売 機 設 置 図

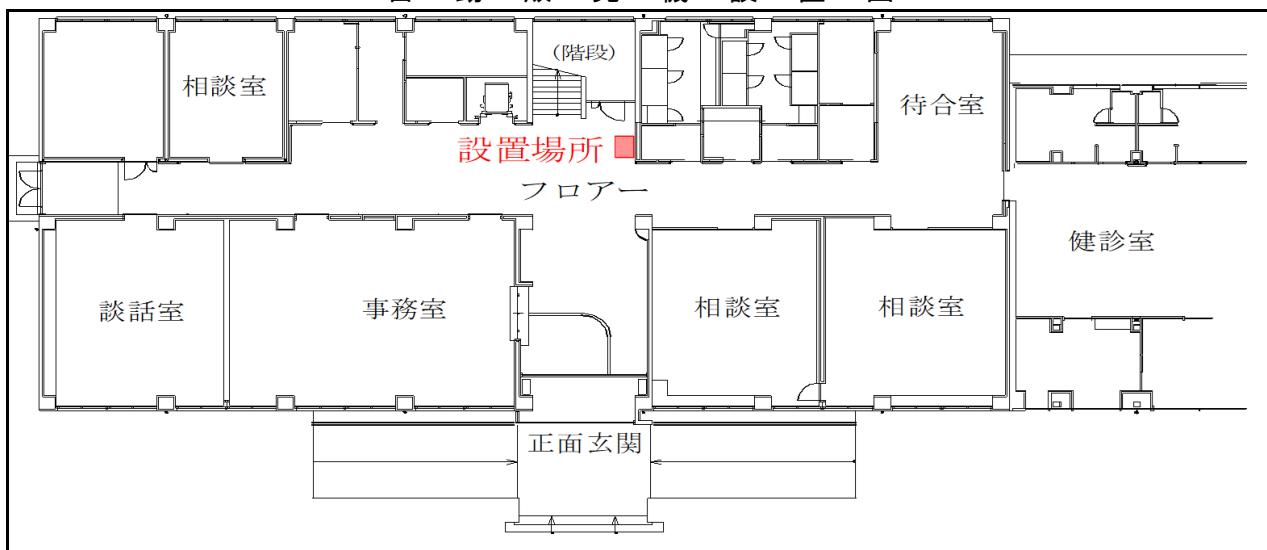

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 8


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市保健センター
設置場所の詳細	西通用口横
施設の所在地	関市日ノ出1丁目3番地3
施設の職員数	28人
1日の来庁者数	30人
設置台数・スペース	1台・200cm×100cm
施設所管部署	市民健康課
担当者	西部 靖
問合せ先	0575-24-0111

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	C
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

新規の設置。屋外電源(コンセント)有り

### 自 動 販 売 機 設 置 図

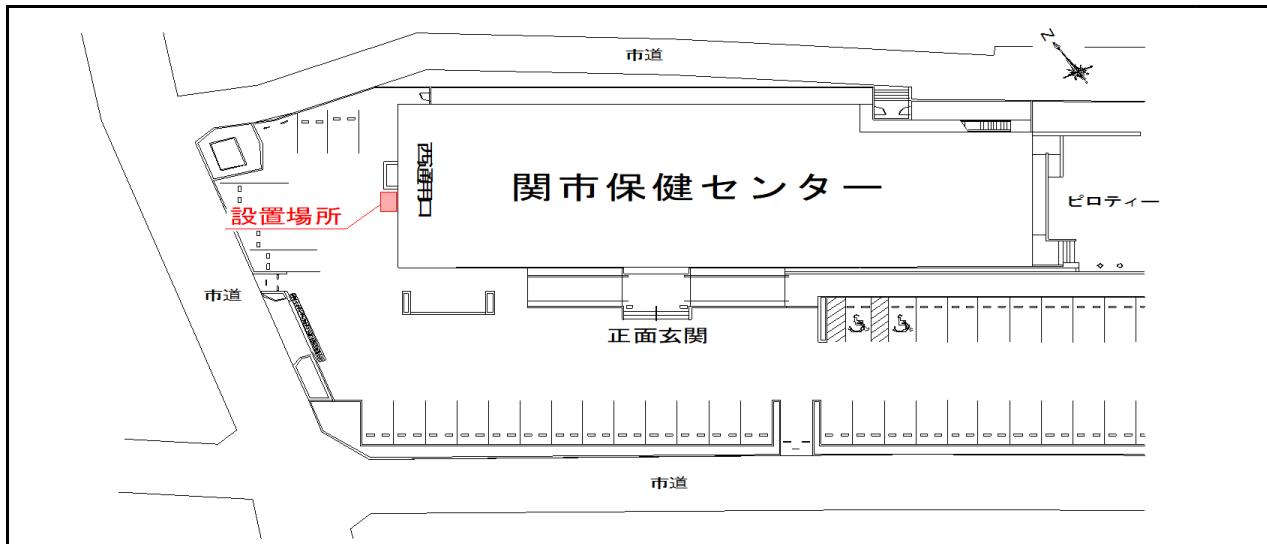

## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 9


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市武芸川ふるさと館
設置場所の詳細	1階常設展示室となり
施設の所在地	関市武芸川町八幡1566
施設の職員数	3人
1日の来庁者数	14人(令和6年データより)
設置台数・スペース	1台65cm×120cm(空缶入れ含む)
施設所管部署	協働推進部文化課
担当者	後藤 翔哉
問合せ先	0575-24-6455

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

既設の交代。令和6年度年間販売実績 本数:160本、売上金額:22,280円

### 自 動 販 売 機 設 置 図

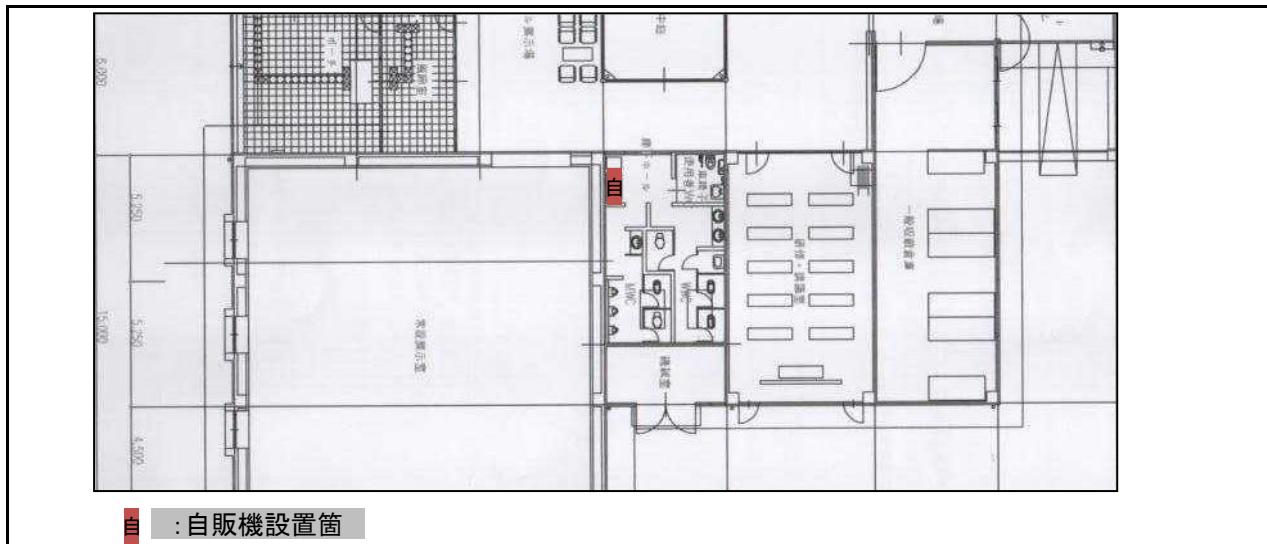

# 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 10

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関駅西口駅前広場待合施設
設置場所の詳細	バス待合所内
施設の所在地	関市東桜町8番地1
施設の職員数	4人
1日の来庁者数	約220人
設置台数・スペース	1台 120cm×80cm
施設所管部署	都市計画課
担当者	大鹿 佑志郎
問合せ先	0575-23-7981

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	A
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	A
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	A
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

## 特 記 事 項

既設の交代。設置にあたっては、耐震対策を行うこと。  
令和6年度の販売実績 13,516本 1,853,464円(R6.4.1～R7.3.31)  
交通系ICカード対応を希望。

## 自 動 販 売 機 設 置 図



## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 11

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	桜ヶ丘ふれあいセンター
設置場所の詳細	1階玄関内
施設の所在地	関市鑄物師屋5丁目2番30号
施設の職員数	1人
1日の来庁者数	令和6年度 約30人(302日)
設置台数・スペース	1台(W110cm×D90cm×H180cm)
施設所管部署	市民協働課
担当者	長尾 伸也
問合せ先	0575-23-6750

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

既設の交代。電源整備済  
令和6年度年間販売実績1,400本、195,083円

### 自 動 販 売 機 設 置 図



## 物 件 個 別 明 細 書

公募番号 12


当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	安桜ふれあいセンター
設置場所の詳細	東面外壁
施設の所在地	関市千年町2丁目18番地1
施設の職員数	1人
1日の来庁者数	令和6年度 約60人(302日)
設置台数・スペース	1台(W110cm×D90cm×H180cm)
施設所管部署	市民協働課
担当者	長尾 伸也
問合せ先	0575-23-6750

	設 置 条 件	区 分	該当欄
①	設置場所	A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B
②	省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種	全ての設置箇所で対象とします。	—
③	電子決済対応型	A 必要 B 不要	B
④	ユニバーサルデザイン	A 必要 B 不要	B
⑤	ロケーション対応型	A 必要 B 不要	B
⑥	災害救援ベンダー	A 必要 B 不要	B
⑦	販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A
	2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式		
	3 カップ麺		
	4 袋入りパン		
	⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台

### 特 記 事 項

既設の交代。、電源整備済  
令和6年度年間販売実績1,585本、219,582円

### 自 動 販 売 機 設 置 図

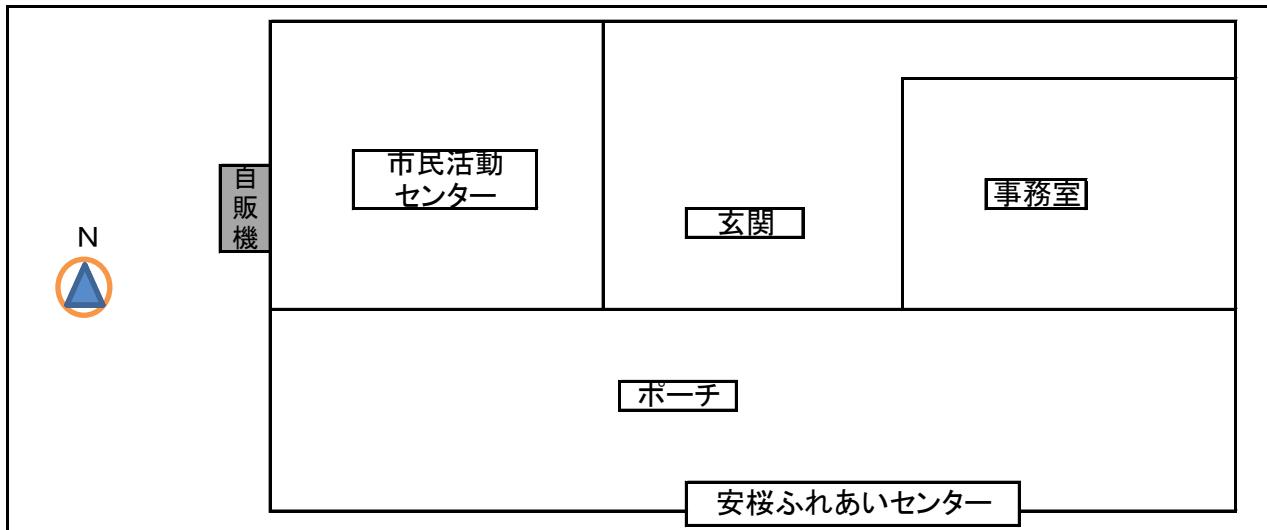

# 物件個別明細書

公募番号 13

当該物件の情報及び問合せ先	
設置施設	関市富岡ふれあいセンター
設置場所の詳細	南面外壁
施設の所在地	関市市平賀506番地1
施設の職員数	1人
1日の来庁者数	令和6年度 約40人(302日)
設置台数・スペース	1台(W110cm×D90cm×H180cm)
施設所管部署	市民協働課
担当者	長尾 伸也
問合せ先	0575-23-6750

	設置条件	区分	該当欄
① 設置場所		A室内・B屋外(屋根有)・C屋外(屋根無)	B
② 省エネ・ノンフロン対応型、減光の実施 最大限環境に配慮した機種		全ての設置箇所で対象とします。	—
③ 電子決済対応型		A 必要 B 不要	B
④ ユニバーサルデザイン		A 必要 B 不要	B
⑤ ロケーション対応型		A 必要 B 不要	B
⑥ 災害救援ベンダー		A 必要 B 不要	B
⑦ 販売品目・種別 1 一般的な清涼飲料水、お茶、ジュース、コーヒー等 A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式 2 上記1に栄養補助飲料(医薬部外品)を含む A ビン、缶、ペットボトル(密封容器) B 紙パック式(密封容器) C 紙コップ式 3 カップ麺 4 袋入りパン	希望する販売品目1、2、3、4及び販売種別A、B、Cを選択	1-A	
⑧ 他に施設内または敷地内に自動販売機がある	A 有 B 無 有の場合、何台あるか	B 台	

## 特記事項

新規の設置。電源整備済  
富岡小学校、富岡保育園と隣接。

## 自動販売機設置図

